

**BUREAU
VERITAS****FAX**

Date : 18/03/05

EXPÉDITEUR / FROM Nom /Name : Dominique ALVES Unité /Department : SPS / AMIANTE Tél / Phone : 05 96 75 16 08 Fax : 05 96 75 15 65 e.mail : dominique.alves@fr.bureauveritas.com	DESTINATAIRE / TO Nom /Name : M. DEFOCET Société /Company : INSEE Fax : 60 73 50
---	---

Nombre de pages, celle-ci incluse / Number of pages, including cover sheet :

7

Ci-joint rapport
Meilleures salutations

Adresse postale / Postal address

10 avenue de la vallée Montgéralde 97200 Fort de France

Tel : 05 96 75 16 08

Fax : 05 96 75 15 65



10, avenue de la Vallée
Montgéralde
97200 Fort-de-France
Tél. : 05 96 75 16 08
Télécopie : 05 96 75 15 65

INSEE
Centre Administratif Delgrès
Bd de la Pointe des Sables

97200 FORT DE FRANCE

A l'attention de Monsieur le Directeur

Fort de France, le 29 Juin 1999

**RAPPORT DE DIAGNOSTIC AMIANTE
PAR REFERENCE AU
DECRET 96-97 du 7 février 1996**

**FLOCAGES, CALORIFUGEAGES
ET FAUX-PLAFONDS**

- lieu d'intervention

Locaux INSEE
Centre Administratif Delgrès
3^{ème} étage escalier B
97200 FORT DE FRANCE

- date d'intervention

10 Juin 1999

- personne accompagnatrice

Monsieur HENRI

L'auteur du rapport

Nom : D. ALVES

Signature :

Ce rapport comprend 3 pages et 1 annexe.

DIVISION FRANCE

32/34, rue Rennequin

75850 Paris Cedex 17

Téléphone 01 40 54 64 74

Télécopie 01 46 22 06 55

Société Anonyme

au capital de 102 038 670 F

17 bis, place des Reflets

La Défense 2. 92400 Courbevoie

RCS Nanterre B 775 690 621



1. REFERENTIELS

Ce diagnostic est réalisé par référence exclusive aux textes réglementaires suivants :

- Décret 96-97 du 07/02/1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
- Arrêté du 07/02/1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.
- Décret n° 97-855 du 12/09/1997 relatif à l'extension du Décret 96-97 aux faux-plafonds.
- Arrêté du 15/01/1998 (évaluation de l'état de conservation des faux-plafonds).

2. OBJET DU RAPPORT (D 96-97 - ARTICLE 2)

Le présent rapport a pour objet de présenter les conclusions du diagnostic visant à rechercher et localiser les flocages, calorifugeages et faux-plafonds susceptibles de contenir de l'amiante.

3. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC (D 96-97 - article 2)

3.1 Recherche de la présence de flocages, calorifugeages et faux-plafond.

Une reconnaissance visuelle de la présence d'éléments d'équipements et de construction sur lesquels porte le diagnostic a été faite le 10 Juin 1999 dans les locaux de l'INSEE qui ont été rendus accessibles à notre représentant.

Ont assisté à cette reconnaissance :

- Monsieur HENRI, de l'INSEE
- Monsieur ALVES, du BUREAU VERITAS

A l'issue de cette visite, il a été dressé le tableau des locaux rendus accessibles tels que figurant à l'Annexe 1.

3.2 Prélèvements d'échantillons et analyses qualitatives (D 96-97 - article 2)

Dans le doute quant à la présence d'amiante, il a été procédé à des prises d'échantillons. L'Annexe 1 indique les localisations des prélèvements effectués.

Si l'aspect visuel des flocages, calorifugeages et faux-plafonds situés dans des locaux différents permet d'appliquer la notion de zone homogène à cet ensemble de locaux, il n'est pas procédé alors à une prise d'échantillons dans chaque local.



Dans ce cas, il est porté dans le tableau de l'Annexe 1 en regard du local considéré et dans la colonne prélèvements l'indication NON et le numéro de repérage de l'échantillon pris en compte comme caractérisation du local.

Les échantillons prélevés ont été placés dans des contenants hermétiques.

Ces échantillons ont été analysés par microscopie optique à lumière polarisée (M.O.L.P.). Les résultats de ces analyses qualitatives sont donnés en Annexe 1 et les bulletins d'analyse sont joints à cette Annexe.

4. CONCLUSION

Dans le cadre et les limites de la présente mission, il n'a pas été mis en évidence la présence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l'amiante lors de notre intervention dans les locaux rendus accessibles.

**ANNEXE 1**

- locaux visités
- plan de masse

ANNEXE 1 **locaux rendus accessibles par le propriétaire**

LOCAUX VISITES	FLOCAGES - CALORIFUGEAGES				FAUX-PLAFONDS			
	Présence	Renseignements Techniques ①	Prélèvements		Présence	Renseignements Techniques ①	Prélèvements	
			Non : N Oui : ②	Résultats ③ OUI/NON			Non : N Oui : ②	Résultats ③ OUI/NON
Bureaux	N				N			
Réfectoire	N				N			
Archives	N				N			
Salle de réunion	N				N			
Circulations	N				O	USG – DONN AURATONE ou NOVATONE	N	NON


- ① Renseignements techniques : tels que dénomination commerciale - P.V. d'essai de présence ou non d'amiante
 ② Prélèvements : si OUI, indiquer le numéro de repérage de l'échantillon et la localisation du prélèvement
 ③ Résultats : OUI = présence d'amiante dans l'échantillon - NON = pas d'amiante dans l'échantillon



PLAN D'EVACUATION

S3312
12/95

INSEE
INSTITUT NATIONAL
DE LA STATISTIQUE
ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES

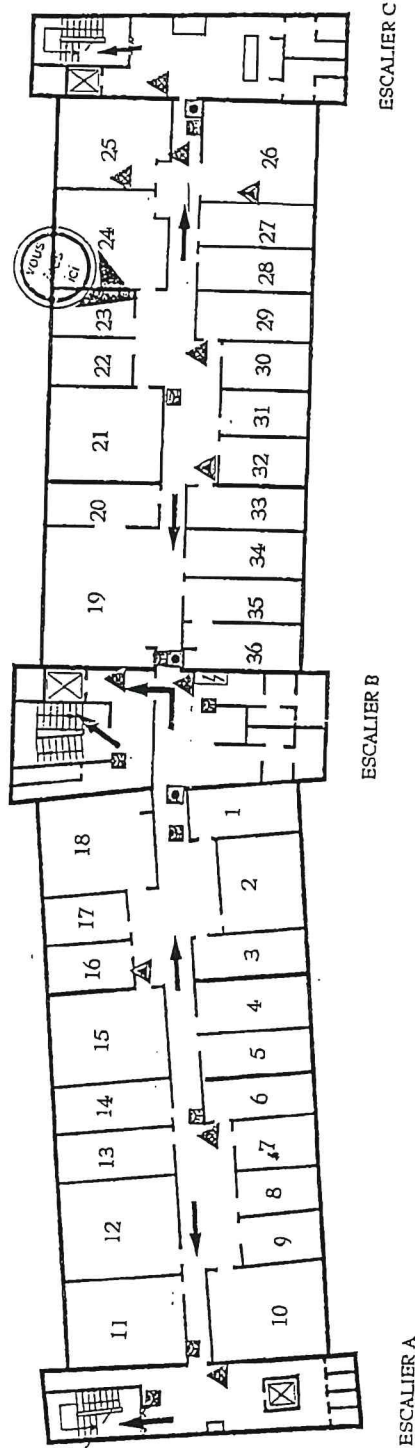

ESCALIER A

ESCALIER B

ESCALIER C

INCENDIE

Gardez votre calme
APPELEZ LE:

OU



BRISER LA GLACE
du boîtier
d'alarme



ATTAQUEZ
LE FOYER
au moyen
des extincteurs
sans prendre de
risques



DANS LA FUMÉE
BAISSEZ-VOUS
l'air frais est
près du sol



SECOURS
EXTÉRIEURS
18
OU

EVACUATION

Dès l'ordre
d'évacuation ou
à l'audition
du signal:



GARDEZ VOTRE
CALME,
sortez sans courir.



SUIVEZ LES
INDICATIONS
du guide
d'évacuation



N'REVENEZ
PAS EN ARRIÈRE
sans y avoir été
- invité -



N'UTILISEZ PAS
les ascenseurs
ou monte-charges

STOP INCENDIE
TEL/FAX: (596) 51.53.32

LEGENDE

- | | | | |
|--|--------------------|--|-----------------|
| | EXTINCTEUR A EAU | | BOITIER ALARME |
| | EXTINCTEUR CO2 | | ARRÊT D'URGENCE |
| | ARMOIRE ELECTRIQUE | | EVACUATION |

CHARGES D'INTERVENTION